



Rzut węzła ciepłego w budynkach na os. Pułaskiego w Busku - Zdroju

Budynek 2,4,6

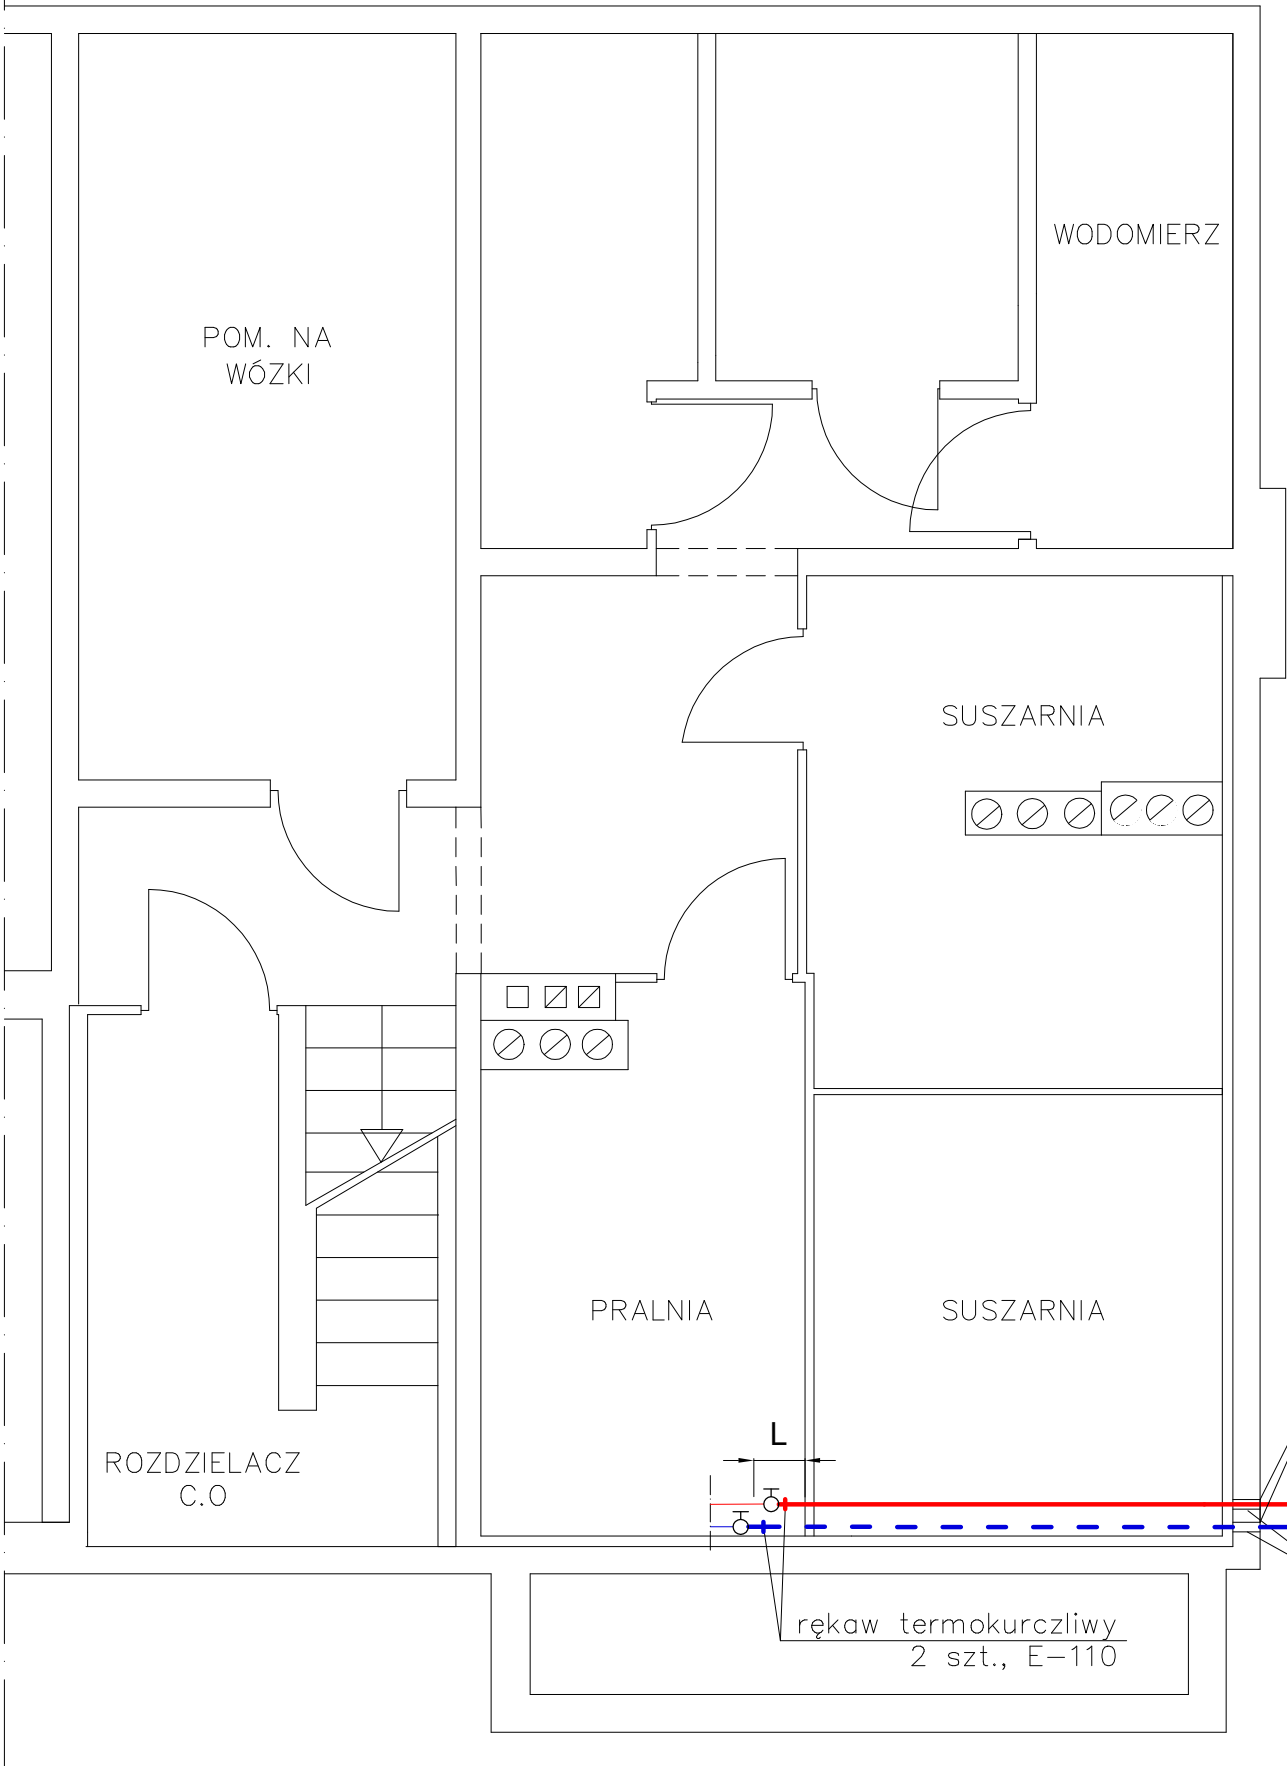

Budynek 8



**OZNACZENIA:**

- projektowane preizolowane przewody C.O.  
- - zasilanie/powrót 2x DN40/110
- instalacja C.O. i zawory istniejące

**UWAGI:**

1. Przyłącze doprowadzić do pierwszych w instalacji istniejących zaworów kulowych.
2. Rury prowadzić nad posadzką w miejscu rurociągów istniejących.

BUDYNEK nr 2: 2x DN40/110, L = 0,63 m  
BUDYNEK nr 4: 2x DN40/110, L = 0,43 m  
BUDYNEK nr 6: 2x DN40/110, L = 0,77 m  
BUDYNEK nr 8: 2x DN40/110

Inwestor	Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" w likwidacji 28-100 Busko-Zdrój, os. Sikorskiego 42		2021-07 Data:
Obiekt Adres:	REMONT, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ NISKOPARAMETROWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 NA OS. PUŁASKIEGO W BUSKU-ZDROJU DZ. NR EW. 112/40, 112/41, 112/42, 112/43, 112/44, 112/45, 112/46, 112/47, 112/48, 112/49, 112/50, 112/52, 112/53, 112/54, 112/56, 112/57 - OBRĘB 10-BUSKO-ZDRÓJ		Nr rys.: 7
			Stadium: PB
Rysunek:	RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU NR 2, 4, 6, 8		Skala: 1: 50
			Branża: sanitarna
Projektował:	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	mgr inż. Piotr Zieliński	19/Tbg/98	
Sprawdził:	mgr inż. Dorota Zych	PDK/0087/P00S/13	